

Số: 395 /BVNTTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**THƯ MỜI**

**Về việc cung cấp báo giá cho gói thầu:  
Mua sắm linh kiện cho hệ thống điều hòa tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương**

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Trước hết, Bệnh viện Nội tiết Trung ương xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương mời các đơn vị cung ứng có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia báo giá cho kế hoạch mua sắm linh kiện cho hệ thống điều hòa phục vụ Hoạt động của Bệnh viện với các nội dung sau:

1. Nội dung báo giá: Mua sắm linh kiện cho hệ thống điều hòa cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

2. Danh mục mời báo giá (có phụ lục kèm theo)

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 04 năm 2024.

4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày (Nhà thầu nêu rõ thông tin này trong báo giá).

*\*Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt, bên mua không phải trả thêm bất cứ một chi phí nào khác.*

5. Báo giá đảm bảo tính hợp pháp, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Công ty.

6. Nơi nhận báo giá: Phòng Hành Chính Quản Trị (A407) - Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

7. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.

8. Người nhận báo giá: Ngô Văn Tiến - Điện thoại: 0782.595.999.

9. Email: Hcqtbvnt@gmail.com.

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC  
BỆNH VIỆN  
NỘI TIẾT  
TRUNG ƯƠNG  
Phan Hoàng Hiệp


**DANH MỤC**  
**Mua sắm linh kiện cho hệ thống điều hòa tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương**  
*(Kèm theo thư mời báo giá số: 395 /BVNTTW ngày 05 tháng 4 năm 2024)*


TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Quạt dàn lạnh điều hòa 9,000btu - 12,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRC12CM - SSA511J222	Cái	3		
2	Quạt dàn nóng điều hòa 18,000btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRK12CM - SSA511T267A	Cái	25		
3	Quạt dàn lạnh điều hòa 18,000btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRK12CM - SSA511T267A	Cái	2		
4	Quạt dàn nóng điều hòa 24,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: RC50NV1V - 4015827	Cái	2		
5	Quạt dàn lạnh điều hòa 24,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: RNE50MV1V-4015827	Cái	3		
6	Quạt dàn nóng điều hòa Daikin 36,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: RNQ26MV1-4014789	Cái	2		
7	Quạt dàn lạnh điều hòa Daikin 36,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: FCNQ26MV1-4016598	Cái	2		
8	Quạt dàn nóng điều hòa Daikin 45,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: RNQ36MY1/FCNQ36MV1-4015830	Cái	2		

9	Quạt dàn lạnh điều hòa Daikin 45,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: FCNQ36MV1-4016603	Cái	2	
10	Quạt dàn lạnh điều hòa 9,000btu - 12,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: R125LUY1545-138689J	Cái	3	
11	Mạch dàn nóng máy điều hòa 18000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRC52HE - RCR505A010B	Cái	60	
12	Mạch dàn lạnh máy điều hòa 9000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: FTNE25/35- 4009402	Cái	2	
13	Mạch dàn lạnh máy điều hòa 12000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: FTNE25/35- 4009402	Cái	18	
14	Mạch dàn lạnh máy điều hòa 18000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRK52HE - RKW505A200G	Cái	36	
15	Mạch dàn lạnh máy điều hòa 24000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRK24CK - RKY505A001JB	Cái	18	
16	Mạch dàn nóng máy điều hòa Daikin 36,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: RNQ36MY1/FCNQ36MV1- 2013855	Cái	2	
17	Mạch dàn nóng máy điều hòa Daikin 45,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: R125LUY1545-1694857	Cái	2	
18	Mạch dàn lạnh máy điều hòa Daikin 36,000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: FCNQ36MV1-4012433	Cái	2	
19	Mạch dàn lạnh máy điều hòa	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin	Cái	2	

	Daikin 45,000 btu	Model: FVY125LAV63-1090260			
20	Blốc điều hòa 9.000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRC09CMP - RMC201A054	Cái	4	
21	Blốc điều hòa 12.000 btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRC12CM - RMC201A056	Cái	36	
22	Blốc điều hòa 18.000btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRC52HE - AHT201D440NC	Cái	48	
23	Blốc điều hòa 24.000btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Mitsubishi Model: SRC24CK - RSA201A013	Cái	5	
24	Blốc điều hòa Daikin 36.000btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: RNQ36MY1/FCNQ36MV1-4013433	Cái	2	
25	Blốc điều hòa Daikin 45.000btu	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: R125LUY1545-2002608	Cái	2	
26	Tụ block điều hòa	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: RC50NV1V-4011530	Cái	60	
27	Tụ quạt điều hòa	Sử dụng được cho máy điều hòa Daikin Model: RNQ26MV1-1322936	Cái	48	
28	Ống đồng và bảo ôn cách nhiệt cho máy 9000 btu -12000 btu	Ống đồng D6,35mm và D9,52mm, dày 0,8mm. Bảo ôn cách nhiệt cao dày $\geq 0,19$ mm	Mét	38	

29	Ống đồng và bảo ôn cách nhiệt cho máy 18000 btu - 45000 btu	Ống đồng D6,35mm và D9,52mm, 12,7mm, 15,88mm, dày 0,8mm. Bảo ôn cách nhiệt cao dày $\geq 0,19$ mm	Mét	112	
30	Ống nước ngưng	PVC D27mm + Bảo ôn dày $\geq 13$ mm	Mét	150	

Giám Đốc 

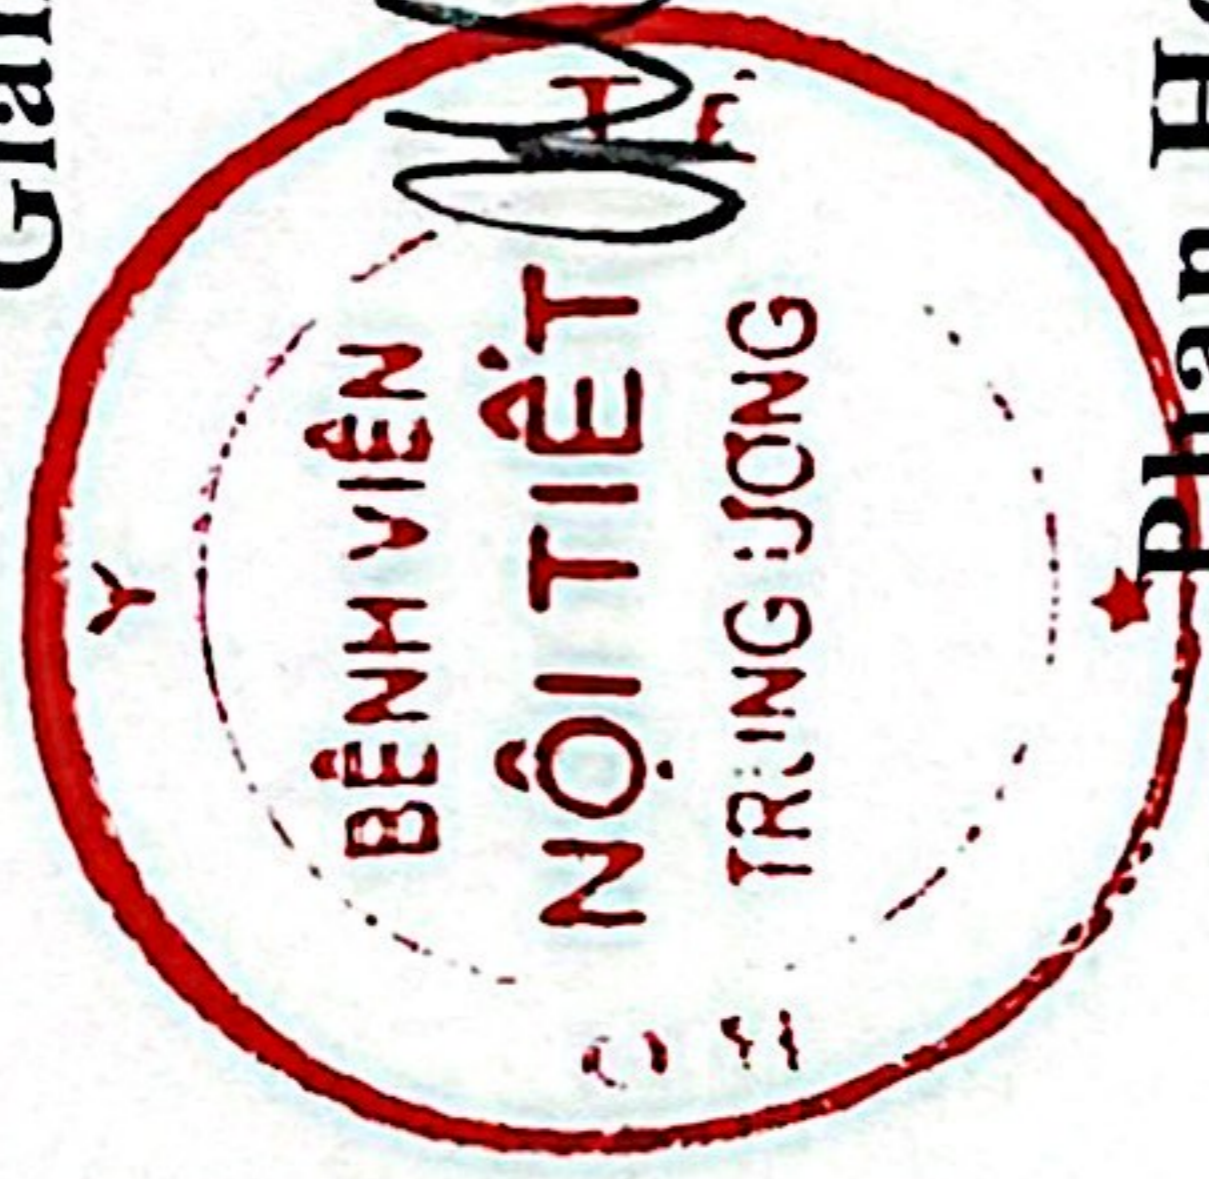

Phan Hoàng Hiệp

Tf